



ДО

УЛ. „ИЛИНДЕН“ 25



С. РИЛЦИ

ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД

Е-МЕЙЛ:

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

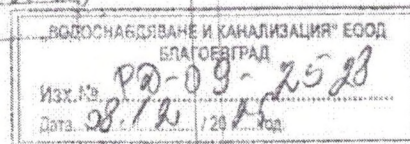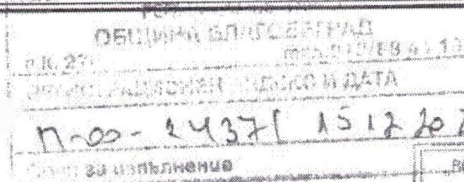

ДО

ИНЖ.

ЗАМЕСТИК-КМЕТ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ЕВРОПРОЕКТИ

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

ПЛ. „Г. ИЗМИРЛИЕВ” № 1

2700 ГР. БЛАГОЕВГРАД

Относно: Писмо с изх. № С-00-43/26.11.2025 от община Благоевград за влошено качество на водата за питейно-битови цели на с. Рилци, общ. Благоевград.

Към наш № РД-09-2470/28.11.2025 г.

На Ваш № С-00-4363-1/27.11.2025 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Във връзка с постъпил сигнал в Община Благоевград, от г-жа [Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД] за влошено качество на водата за питейно-битови цели на с. Рилци, общ. Благоевград, Ви информираме, че на 04.12.2025 г. от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград е извършена проверка на водоснабдителната система на селото.

При проверката е осъществено пробовземане за химичен анализ на водата от пункт: чешма до автобусна спирка в центъра на селото. Посоченият пункт за вземане на проби е съгласно Програмата за мониторинг на питейната вода за 2025 г., съгласувана с РЗИ – Благоевград. Пробата е анализирана по показател ост. хлор и е установена стойност 0.1 mg/l. Изпитана е проба и от дома на жалбоподателя, където е установена стойност 0.06 mg/l. И на двете места не се констатира отклонения от изискванията на Наредба № 9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

През м. ноември съгласно Програмата за мониторинг на питейната вода за 2025 г. са извършени изпитвания по физикохимични и микробиологични характеристики в Изпитвателна лаборатория за питейни и отпадъчни води при „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград по показателите от група А на Наредба № 9/2001.

Приложено Ви изпращаме съответните протоколи от изпитвания, от които е видно, че няма отклонения от изискванията на наредбата.

Приложения:

1. Протокол № 1445-ФХ-И/07.11.2025 г по физикохимични характеристики
2. Протокол № 1445-МБ/07.11.2025 г по микробиологични характеристики

С уважение,

ИНЖ.
Управи

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

ЕООД – Благоевград



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – БЛАГОЕВГРАД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

2700 Благоевград, ул. „Антон Чехов“ №3, тел. 073/884170, факс 073/884178, e-mail: vik_b1@avala.bg

Офис 1:

с. Дъбрава, общ. Благоевград, ПСПВ, мобилен тел. 0884/304962, 0885/437070 e-mail: ilpov_1@abv.bg

Офис 2:

местност „Рибарниците“ в землището на гр. Благоевград, ПСОВ, мобилен тел. 0889/570870, e-mail: ilpov_2@abv.bg

Сертификат БСА рег. №262 ЛИ от 05.07.2022 г.,
валиден до 05.07.2026 г., издаден от ИА БСА,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Страница 1

Всичко страници 2

ФК 7.8-1

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
ПО МИКРОБИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№1445-МБ/07.11.2025 г.

1. Наименование на изпитвания продукт: вода – питейна

2. Възложител/клиент: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, лице за контакт:

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

Ръководител отдел „Мониторинг води и разрешителни“, тел. 0889970170

Заявление за възлагане на лабораторни услуги №1445/04.11.2025 г.

☐ Пробата/извадката е взета и предоставена за изпитване от възложителя/клиента

☒ Пробата/извадката е взета от лабораторията съгласно БДС EN ISO 19458:2006

Протокол за вземане на проба/извадка №1445/04.11.2025 г.

План за вземане на проби/извадки за месец ноември 2025 г.

3. Дата и час на получаване на пробата/извадката в лабораторията: 04.11.2025 г. – 15⁵⁰ часа

Местоположение на вземане на пробата/извадката: Зона ПСПВ-Благоевград, с. Рилци, пункт –
магазин до автобусна спирка в центъра на селото

4. Описание на получената проба/извадка: една стерилна, пластмасова опаковка №2 от 0.5 l

5. Идентификация на използваните методи за изпитване: колиформи – БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017; Ешерихия коли – БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017; ентерококи – БДС EN ISO 7899-2:2003

6. Местоположение на извършване на изпитването: ИЛПОВ, офис 1

7. Дата(и) на извършване на изпитването: 05.11. – 07.11.2025 г.

РЪКОВОДИТЕЛ

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

ФК 7.8-1
Протокол от изпитване №1445-МБ/07.11.2025 г.

8. Резултати от изпитване

№ по ред	Вид на изпитване/характеристика	Единица за измерване	Метод за изпитване	№ по вх.-изх. дневник	Резултат от изпитване, стойност и разширена неопределеност	Гранични стойности съгласно спецификация/стандарт	Условия на изпитване
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Колиформи	cfu/100 ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	1445	Не се установява в анализирания обем	0/100	$[(34.0 \div 38.0) \pm 0.1]$ °C (21 ÷ 24) часа
2	Ешерихия коли	cfu/100 ml	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017		Не се установява в анализирания обем	0/100	$[(34.0 \div 38.0) \pm 0.1]$ °C (21 ÷ 24) часа
3	Ентерококи	cfu/100 ml	БДС EN ISO 7899-2:2003		Не се установява в анализирания обем	0/100	$[(34.0 \div 38.0) \pm 0.1]$ °C (44 ± 4) часа

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Граничните стойности за цитираниите характеристики са съгласно Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

2. Лабораторията не носи отговорност за информацията, предоставена от възложителя/клиента, при условие, че тази информация може да повлияе на валидността на резултатите, както и за коректността на пробовземане, сроковете и условията на съхранение на пробата/извадката за изпитване до постъпването ѝ в лабораторията.

3. Резултатите от изпитване се отнасят само за обектите, които са подложени на изпитване.

4. Декларираната разширена неопределеност на изпитване е изразена като комбинирана стандартна неопределеност, умножена по множител на покритие $k = 2$, който за нормално разпределение съответства на доверителна вероятност приблизително 95 %.

5. Декларираната разширена неопределеност на изпитване включва приноса на неопределеността от пробовземане.

6. При необходимост протоколът от изпитване се възражда единствено в неговата цялост. Възпроизвеждане на частни/извлечения от настоящия протокол се допуска след изрично писмено съгласие на лабораторията.

7. Допълнения, отклонения или изключения от методите за изпитване: няма.

8. Лабораторията не обхваща съответствие със спецификация или стандарт и не доказва мнения и твърдения на резултатите от изпитване.

9. Резултатите от изпитване по микробиологични характеристики колиформи, Ешерихия коли и ентерококи са изчислени и докладвани съгласно стандарт БДС EN ISO 8199:2018.

10. Пробата/извадката е съхранена в лабораторията преди изпитване при температура (5.0 ± 3.0) °C за 17^{th} часа.

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

РЪКОВОДИТЕЛ

КРАЙ

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

ПРОВЕДЛИ ИЗПИТВАНЕТО



„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

2700 Благоевград, ул. „Антон Чехов” №3, тел. 073/884170, факс 073/884178, e-mail: vik_bl@avala.bg

Офис 1:

с. Дъбрава, общ. Благоевград, ПСПВ, мобилен тел. 0884/304962, 0885/437070 e-mail: ilpov_1@abv.bg

Офис 2:

местност „Рибарниците” в землището на гр. Благоевград, ПСОВ, мобилен тел. 0889/570870, e-mail: ilpov_2@abv.bg

Сертификат БСА рег. №262 ЛИ от 05.07.2022 г.,
валиден до 05.07.2026 г., издаден от ИА БСА,
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Страница 1
Всичко страници 2

ФК 7.8-1

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
ПО ФИЗИКОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№1445-ФХ/07.11.2025 г.

1. Наименование на изпитвания продукт: вода – питейна

2. Възложител/клиент: „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград.

Ръководител отдел „Мониторинг води и разрешителни“, тел. 0889970170

Заявление за възлагане на лабораторни услуги №1445/04.11.2025 г.

☐ Пробата/извадката е взета и предоставена за изпитване от възложителя/клиента

☒ Пробата/извадката е взета от лабораторията съгласно БДС ISO 5667-5:2013

Протокол за вземане на проба/извадка №1445/04.11.2025 г.

План за вземане на проби/извадки за месец ноември 2025 г.

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

3. Дата и час на получаване на пробата/извадката в лабораторията: 04.11.2025 г. – 15⁵⁰ часа

Местоположение на вземане на пробата/извадката: Зона ПСПВ-Благоевград, с. Рилци, пункт – магазин до автобусна спирка в центъра на селото

4. Описание на получената проба/извадка: една пластмасова опаковка №2 от 1.0 l (2-3 минутно изтичане)
напълнена догоре и една стъклена опаковка №2 от 1.0 l (2-3 минутно изтичане) непълна догоре

5. Идентификация на използваните методи за изпитване: цвят – БДС EN ISO 7887:2012, т. 5., мътност – БДС EN ISO 7027-1:2016, т. 5.3., електропроводимост – БДС EN 27888:2000, алуминий – ВМИ 01/2022, активна реакция (pH) – БДС 3424:1981, т. 1., свободен хлор – ВМИ 19/2022

6. Местоположение на извършване на изпитването: на мястото на пробовземане и в ИЛПОВ, офис 1

7. Дата(и) на извършване на изпитването: 04.11.2025 г.

РЪКОВОДИТЕЛ

Заличено обстоятелство
на основание ЗЗЛД

8. Резултати от изпитване

№ по ред	Вид на изпитване/ характеристика	Единица за измерване	Метод за изпитване	№ по вх.-изх. дневник	Резултат от изпитване, стойност и разширена неопределеност	Гранични стойности съгласно спецификация/ стандарт	Условия на изпитване
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Цвят	m ⁻¹ λ = 436 nm	БДС EN ISO 7887:2012, т. 5.	1445	< 0.5*	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	(23.1 ± 0.2) °C (47.2 ± 1.3) % RH
2.	Мътност	NTU	БДС EN ISO 7027-1:2016, т. 5.3.		< 0.50*	Приемлив за потребителите и без значими колебания спрямо обичайното за показателя	
3.	Електропроводимост	µS/cm	БДС EN 27888:2000		26.3 ± 2.4	2000	
4.	Алуминий	µg/l	ВМИ 01/2022		< 100*	200	
5.	Активна реакция (pH)	-	БДС 3424:1981, т. 1.		6.64 ± 0.05	6.5 ÷ 9.5	
6.	Свободен хлор	mg/l	ВМИ 19/2022		< 0.10*	0.3 - 0.4	Атмосферни условия на място на пробовземане

*Резултат от изпитване под верифицираща/валидираща обхват на метода

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Граничните стойности за цитирани характеристики са съгласно Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за нитейно-битови цели.
- Лабораторията не носи отговорност за информацията, предоставена от възложителя/клиента, при условие, че тази информация може да повлияе на валидността на резултатите, както и за коректността на пробовземане, сроковете и условията на съхранение на пробата/извадка за изпитване до посрещането ѝ в лабораторията.
- Резултатите от изпитване се отнасят само за обектите, които са подложени на изпитване.
- Декларираната разширена неопределеност на доверителна вероятност е изразена като комбинарна стандартна неопределеност, умножена по множител на покритие к = 2, който за нормално разпределение съответства на доверителна вероятност приблизително 95%.
- Декларираната разширена неопределеност на изпитване включва/не включва приноса на неопределеността от пробовземане.
- При необходимост протоколът от изпитване се възпроизвежда единствено в неговата цялост. Възпроизвеждане на части/извлечения от настоящия протокол се допуска след изрично писмено съгласие на лабораторията.
- Допълнения, отклонения или изключения от методите за изпитване: няма.
- Лабораторията не обявява съответствие със спецификация или стандарт и не докладва мнения и тълкувания на резултати.
- Характеристиката алуминий е измерен в mg/l съгласно метода, при изчисляване на единиците в µg/l съгласно Наредба

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД

Заличено обстоятелство на основание ЗЗЛД

ПРОВЕДЛИ ИЗПИТВАНЕТО

РЪКОВОДИТЕЛ

КРАЙ